


Compteur

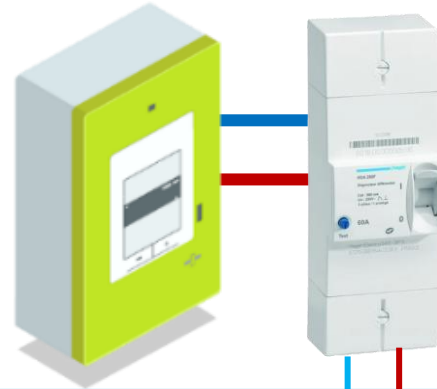

**Disjoncteur de
branchement
différentiel
2P 60A 500mA**

TERRE

**Inter-
diff. 63A
Type A**

**Inter-
Diff. 40A
Type AC**

**Inter-
Diff. 40A
Type A**

Disjoncteurs

Disjoncteurs

Disjoncteurs

<4,5kW

<4,5kW


X6

X12

X12



EXEMPLE : règle de l'aval

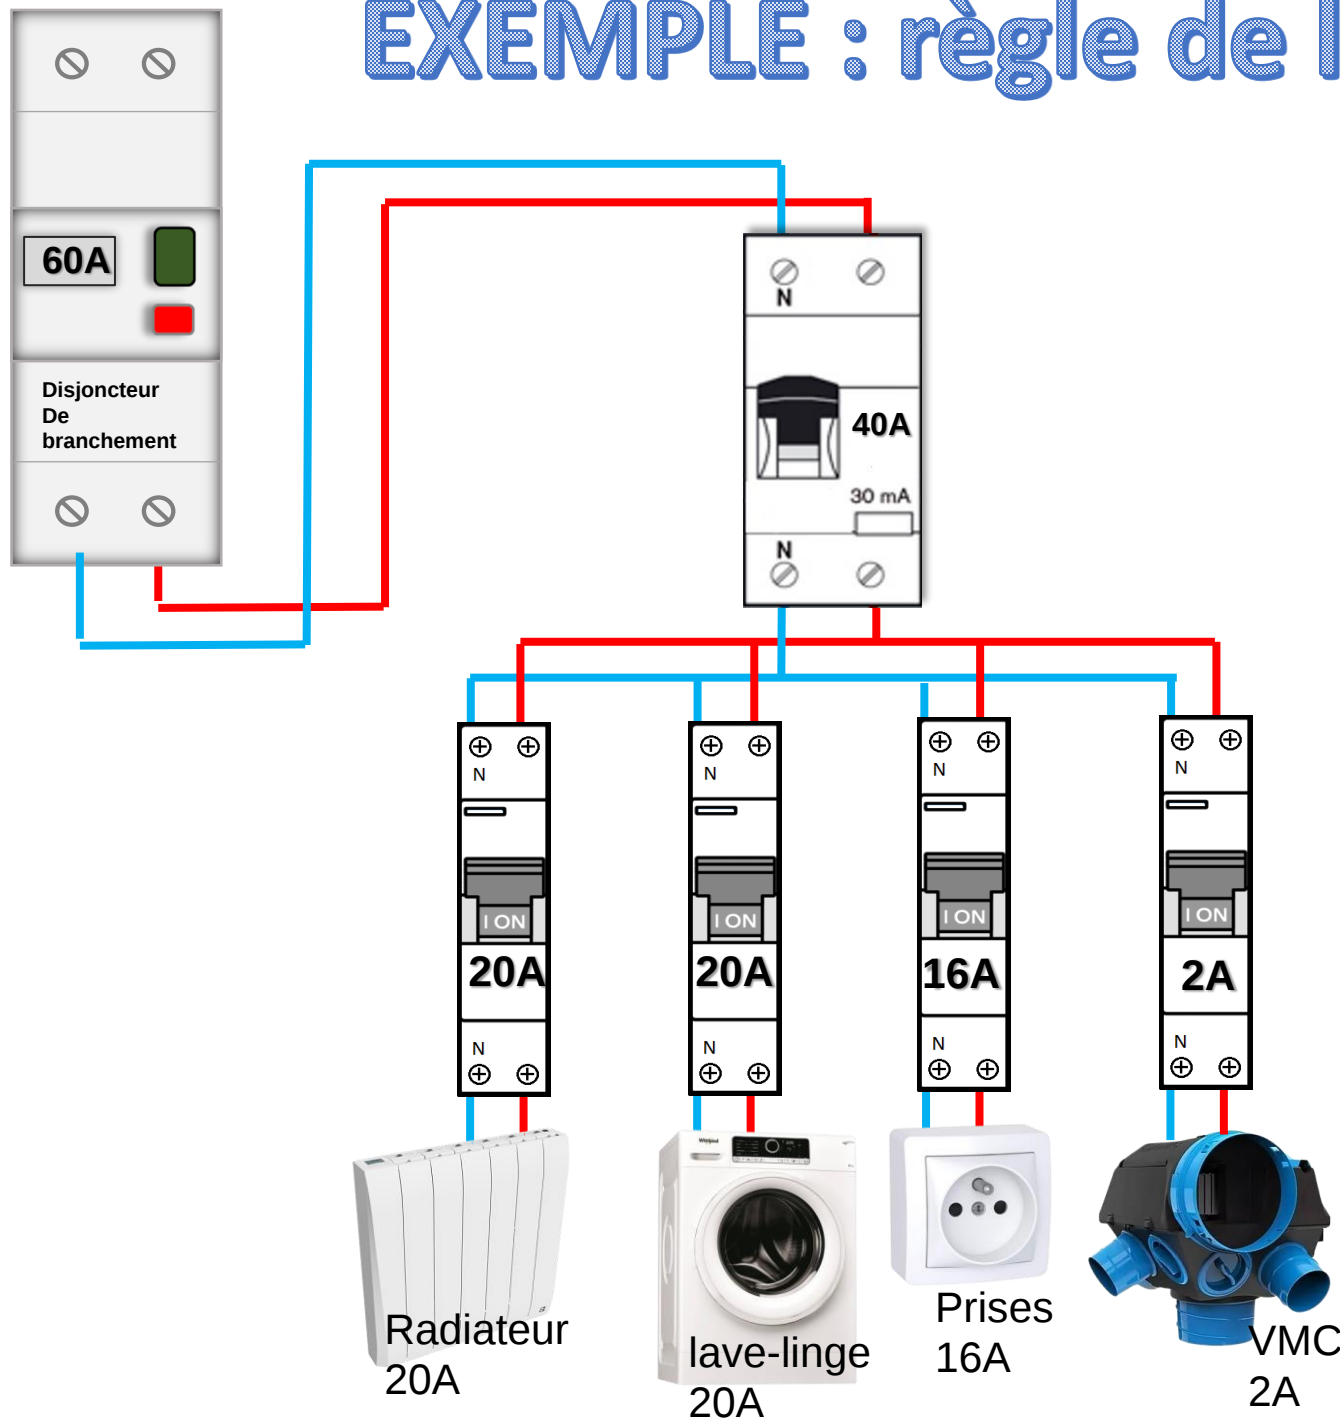

$1X \sum$ intensités des disjoncteurs des
-convecteurs
-chauffe eau
-prise charge voiture élec.
+
 $0,5X \sum$ intensités des disjoncteurs des
autres circuits.

Calcul : $(1 \times 20) + 0,5 \times (20 + 16 + 2)$
= 39A
on peut choisir
un Interrupteur différentiel
de 40A